



RAPHAEL DE SOUZA COSTA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	RAPHAEL DE	260,9	205,6	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE BMW - TURBO - RACING - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	RAPHAEL DE	210,3	155,0	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE BMW - TURBO - RACING - TESTE DE ESCAPE A 28".				
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	84,1	66,8			
4,00	168,7	113,4			
6,00	224,2	155,6			
8,00	242,9	184,8			
10,00	252,9	198,8			
12,00	260,9	210,3			
Average:	205,6	155,0			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

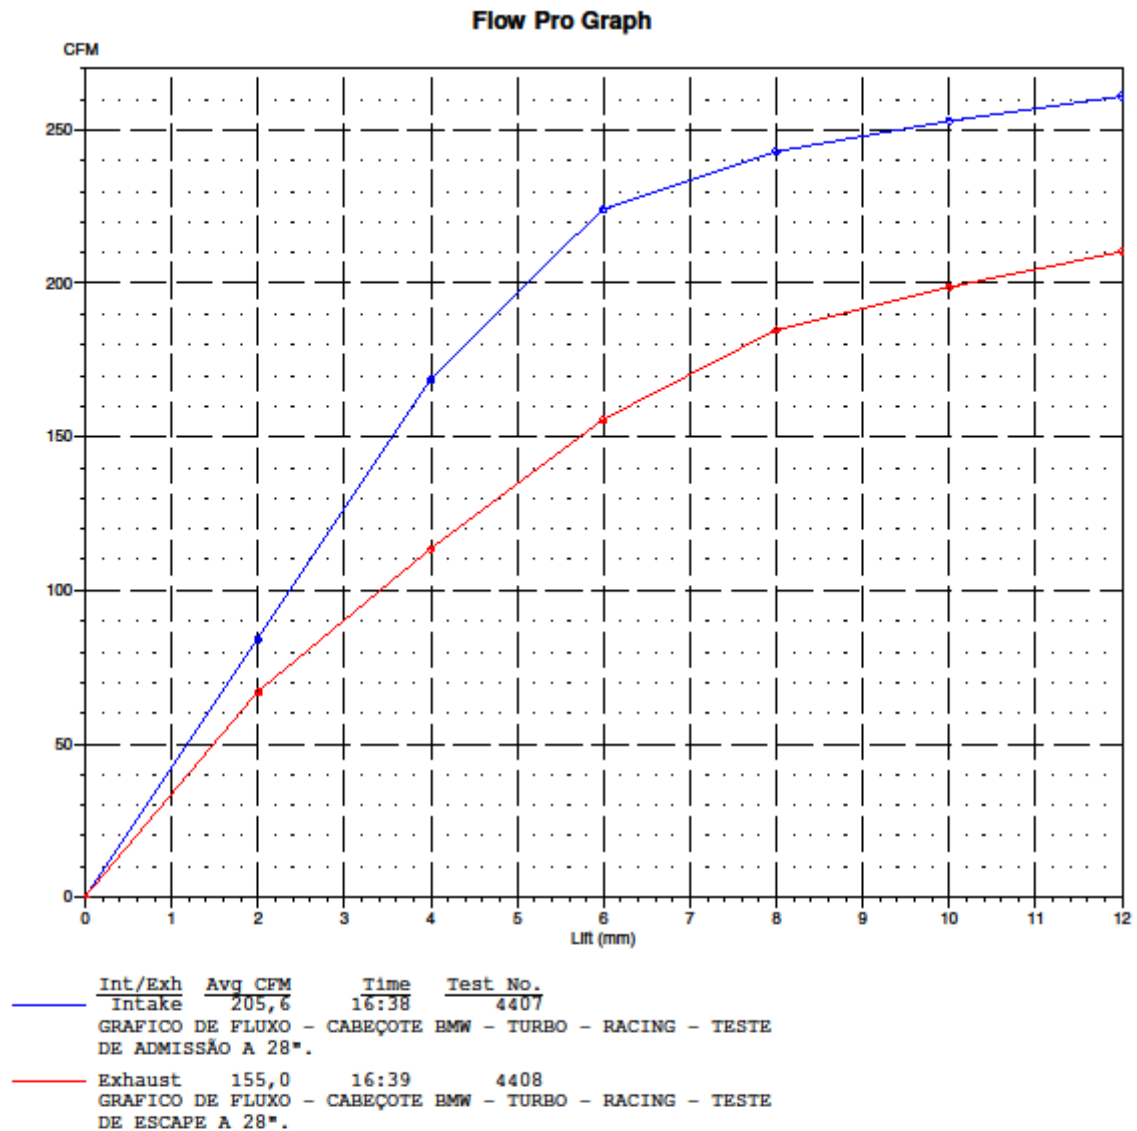


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE BMW - TURBO - RACING - RAPHAEL DE SOUZA.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : RAPHAEL DE SOUZA COSTA - O.S 16717

VISTORIA : ANDERSON

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
ESC	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180
ESC	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180	90/180

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 34,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 27/03/2024

ORÇAMENTO

Nº 16.717

O.S.: 3.616

Cliente: RAPHAEL DE SOUZA COSTA

CPF/CNPJ: 02908626128

Fone: (082)8511-1123 Fone 2:

Endereço:

Veículo: Geral

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.884	PLAINA FACE BMW 8CIL	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	24,0 SE
1.149	VEDADOR 7MM	24,0 UN
1.214	MAO DE OBRA RETRABALHO 8CIL 24V	1,0 MO
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.256	ADAPTAR K-LINE	24,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0 SE
1.659	SERVICO DE SOLDA	1,0 SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0 UN
1.147	SEDE DE ACO	4,0 UN

